


# Fiche technique

## Chemin de câbles en treillis GR-Magic® 55 avec séparateur

Référence: 6006453

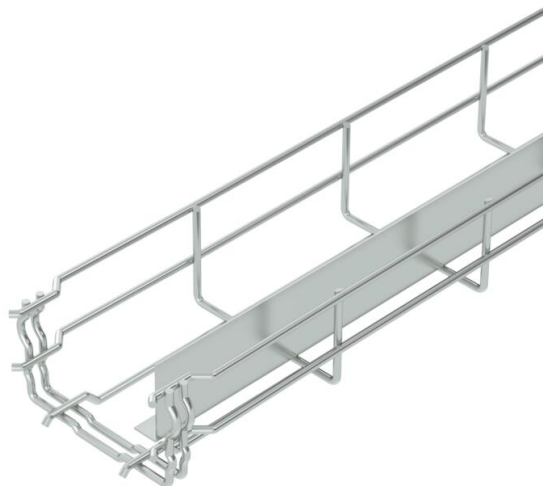

Chemin de câbles en treillis avec raccord préformé et séparateur soudé d'une hauteur d'aile de 55 mm.

Aucune éclisse supplémentaire n'est nécessaire pour le chemin de câbles en treillis, il est simplement emboîté. Le maillage est de 50 x 100 mm.

Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 15 dB, avec couvercle 25 dB.



**St** Acier

**G** galvanisé

### Données de base

Référence	6006453
Type	GRM-T 55 100 G
Désignation 1	Chemin de câbles Fil GRM
Désignation 2	avec 1 séparateur
Fabricant	OBO
Dimension	55x100x3000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	117,433 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,1772 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

## Chemin de câbles en treillis GR-Magic® 55 avec séparateur


Référence: 6006453



### Dimensions

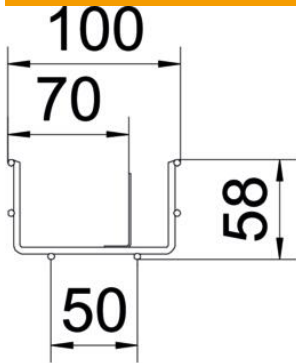

Longueur	3 000 mm
Largeur	100 mm
Largeur	3,94 in
Hauteur	55 mm
Hauteur	2,17 in
Cote A	59,5 mm
Cote B	100 mm
Dimension H	58 mm

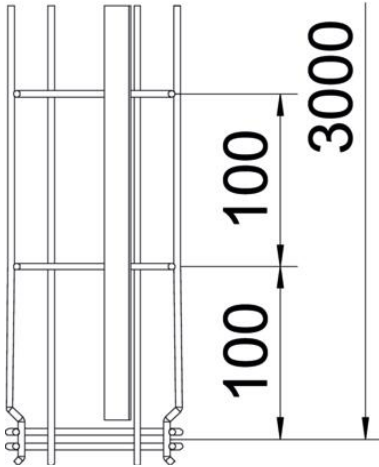

### Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Maintien en fonction	non
Séparateur (plaquette) intégré	une
Section utile	40 cm <sup>2</sup>
Section utile	4000 mm <sup>2</sup>
Forme de profilé	Forme en U
Acier inoxydable, teint	non
Raccord sans vis	oui
Modèle longue portée	non
Type de test de charge selon CÉI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic

# Fiche technique


## Chemin de câbles en treillis GR-Magic® 55 avec séparateur

Référence: 6006453



### Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1 m
Espacements utilisables entre supports max.	2 m
Distance entre supports 1,0m	0,5 kN/m
Distance entre supports 1,5m	0,5 kN/m
Distance entre supports 2,0m	0,25 kN/m

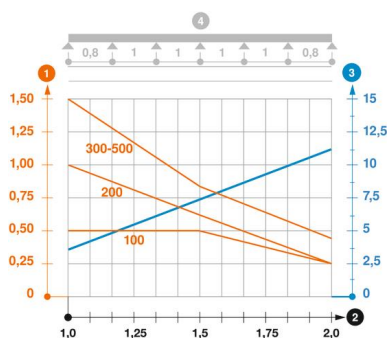

### Diagramme de charge du chemin de câbles en treillis GR-Magic de type GRM-1T 55

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
  - 2 Portée en m
  - 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
  - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement