


Fiche technique

Chemin de câbles SKS-Magic® 85 non perforé FT

Référence: 6059787

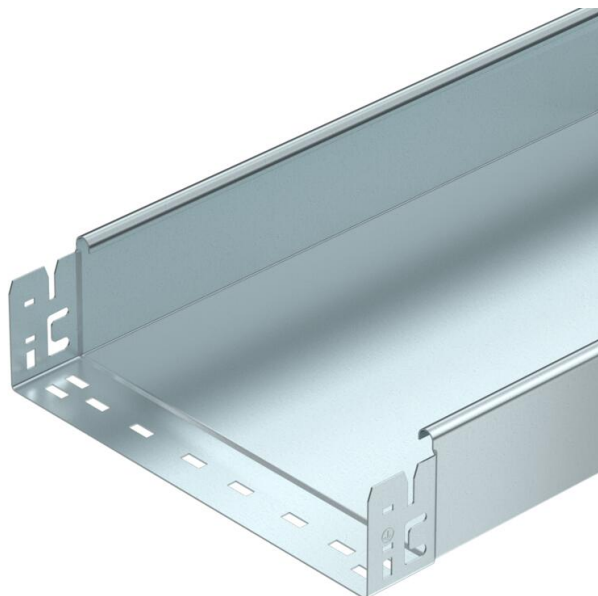

Chemin de câbles non perforé avec système de fixation rapide intégré La longueur utile des chemins de câbles est de 3 000 mm.
La liaison équipotentielle constante est garantie sans élément supplémentaire.



St

acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	6059787
Type	SKSMU 840 FT
Désignation 1	Chemin de câbles SKSMU
Désignation 2	non perforé avec écliss. Magic
Fabricant	OBO
Dimension	85x400x3050
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	744,983 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	19,0376 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Chemin de câbles SKS-Magic® 85 non perforé FT

Référence: 6059787



Dimensions	
	Longueur
	3 050 mm
	Largeur
	400 mm
	Hauteur
	85 mm
	Épaisseur de tôle
	1,5 mm
	Cote B
	400 mm

Caractéristiques techniques	
Version du connecteur	raccord intégré
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Accessible	non
Maintien en fonction avec partie supérieure	non
Perforation de montage dans le fond	non
Schéma de perçage NATO	non
Section utile	338 cm²
Section utile	33800 mm²
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	non
Modèle longue portée	non
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Longueur utile	3000 mm
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic

Fiche technique

Chemin de câbles SKS-Magic® 85 non perforé FT

Référence: 6059787



Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1,5 m
Espacements utilisables entre supports max.	3 m
Écart entre supports 1,5 m	2,8 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	2,25 kN/m
Écart entre supports 2,5 m	1,5 kN/m
Écart entre supports 3,0 m	0,75 kN/m

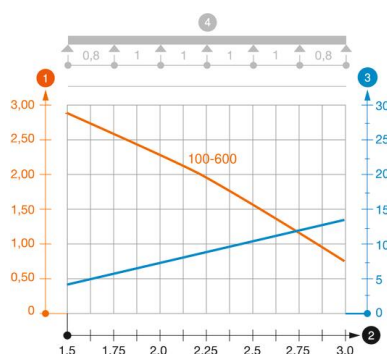


Diagramme de charge du chemin de câbles SKSMU 85

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
 - 2 Portée en m
 - 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
 - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflection de l'aile en fonction de l'écartement